

St.Trop





لوحة بيانات ما قبل التركيب إصدار الجدار الأمامي وإصدار الحافة

الرسوم التقنية # 730009

بُعد أكبر مجموعة (طول X عرض X ارتفاع) 400 × 2400 × 1200 مم
حجم الإرسال (طول X عرض X ارتفاع) 1230 × 2400 × 1200 مم
وزن الإرسال 300 كجم

= منطقة التوصيل الكهربى
= منطقة توصيل المياه
= منطقة مخرج المياه
= المساحة المطلوبة للتركيب والصيانة

⚡
H/C
1
2

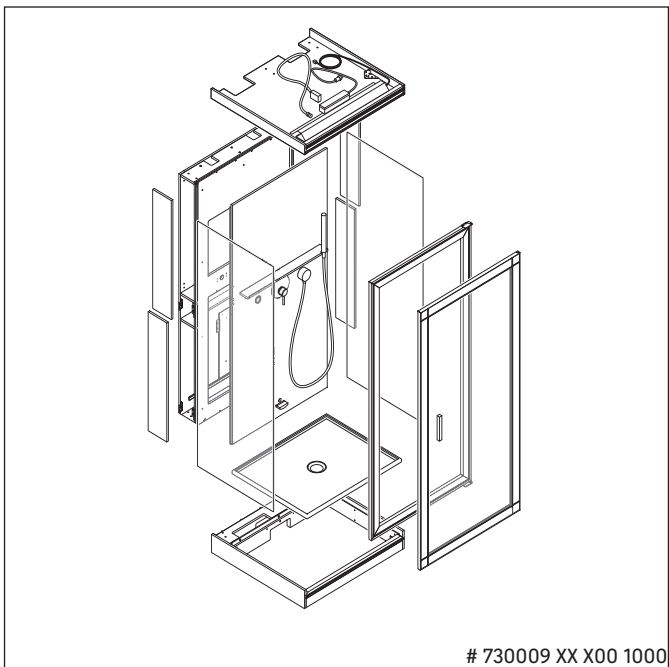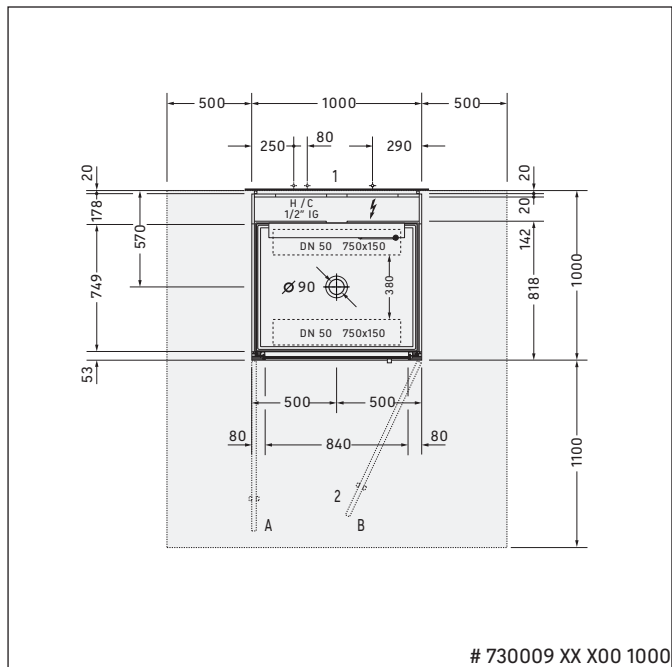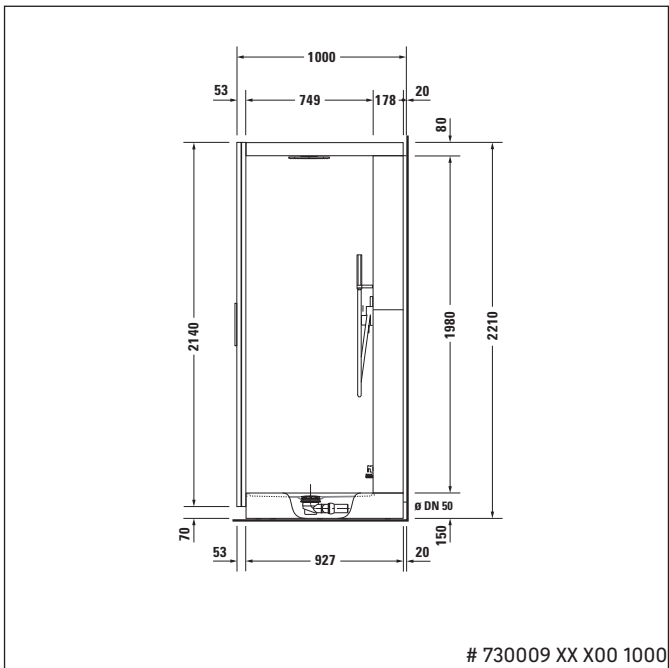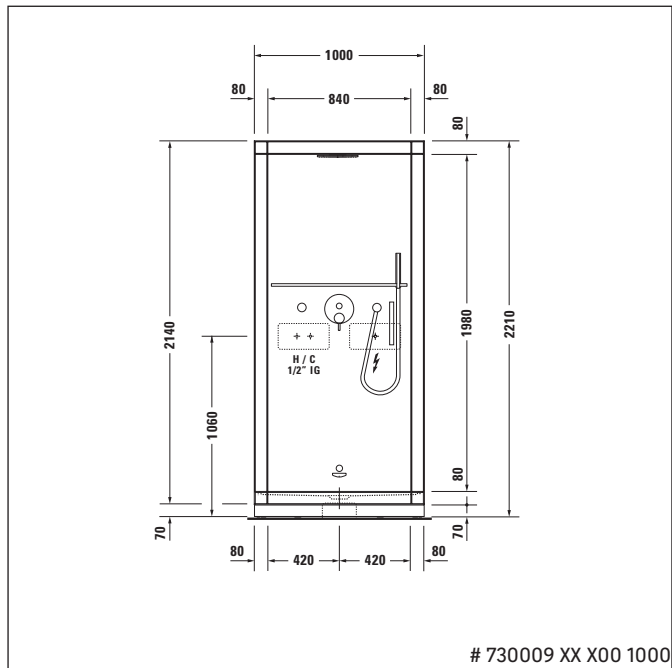

تنبيهات





الفهرس

- 2.....الفهرس
- 2.....تنبيهات
- 3.....الرسوم التقنية # 730009
- 4.....الرسوم التقنية # 730010
- 5.....الرسوم التقنية # 730011
- 6.....قبل التركيب
- 7.....قائمة التدقيق قبل التركيب

لا يُسمح بالتوصيل الكهربى إلا من قِبل كهربائي مؤهل.
يجب الالتزام المطلق بالقواعد الخاصة بالبلد، واللوائح المحلية، ومعايير الضغط المنخفض.





الرسوم التقنية # 730011

بُعد أكبر مجموعة (طول X عرض X ارتفاع) 400 × 2400 × 1200 مم	منطقة التوصيل الكهربى =	⚡
حجم الإرسال (طول X عرض X ارتفاع) 1230 × 2400 × 1200 مم	منطقة توصيل المياه =	H/C
وزن الإرسال 285 كجم	منطقة مخرج المياه =	1
	المساحة المطلوبة للتركيب والصيانة =	2

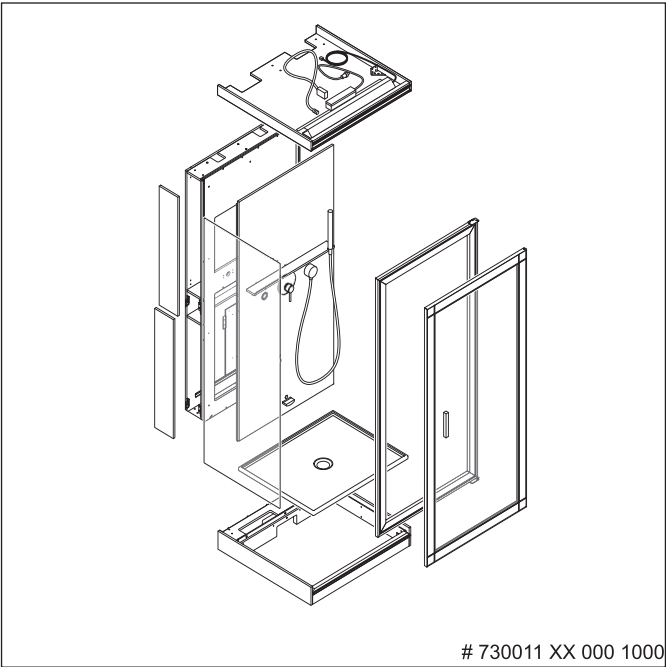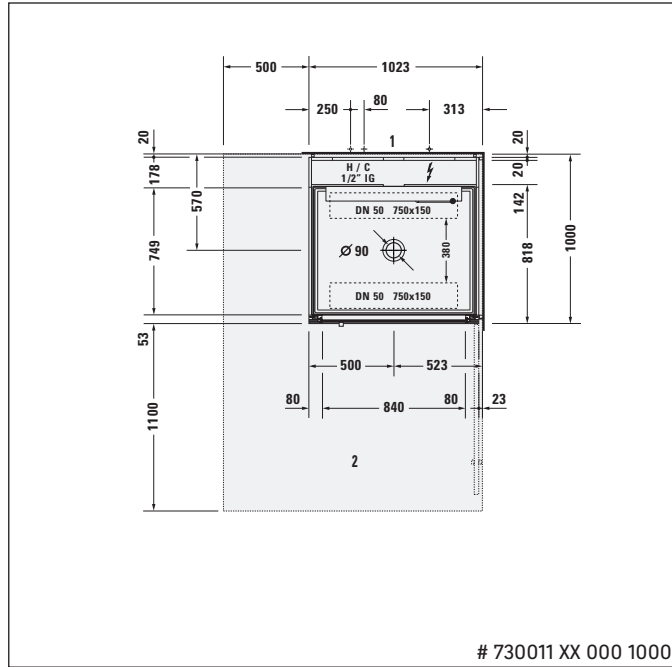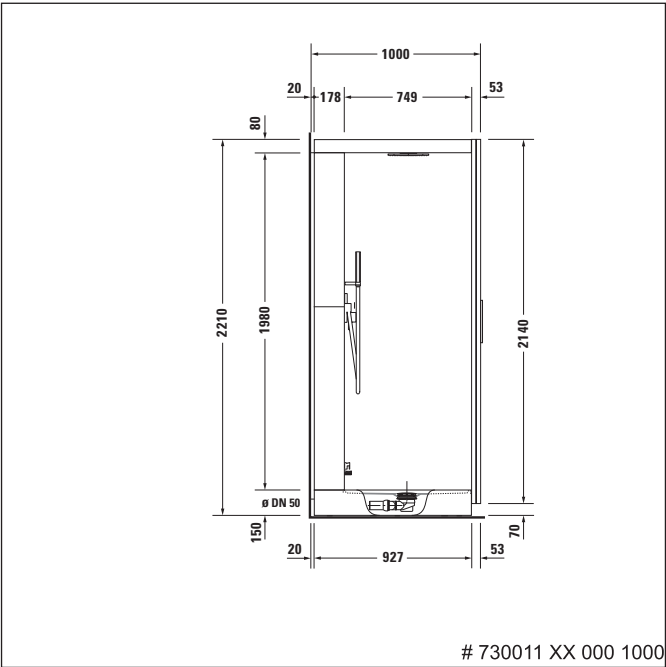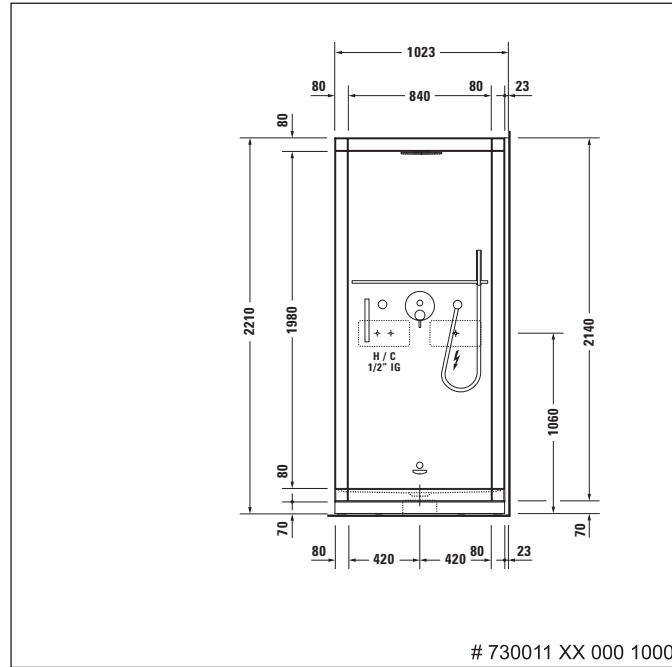

الرسوم التقنية # 730010

بُعد أكبر مجموعة (طول X عرض X ارتفاع) 400 × 2400 × 1200 مم	منطقة التوصيل الكهربى =	⚡
حجم الإرسال (طول X عرض X ارتفاع) 1230 × 2400 × 1200 مم	منطقة توصيل المياه =	H/C
وزن الإرسال 285 كجم	منطقة مخرج المياه =	1
	المساحة المطلوبة للتركيب والصيانة =	2

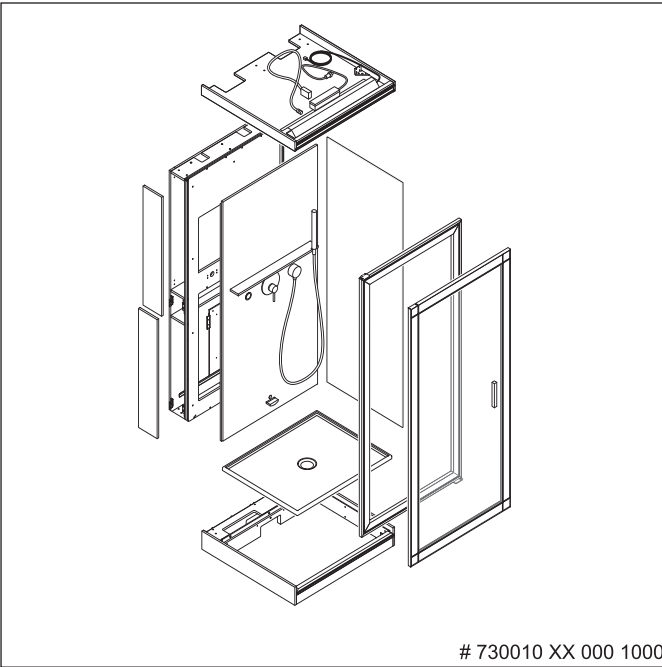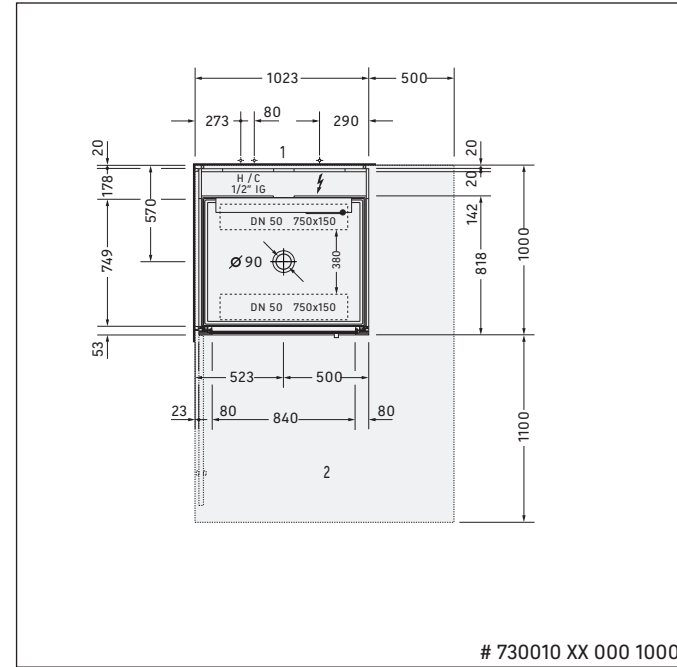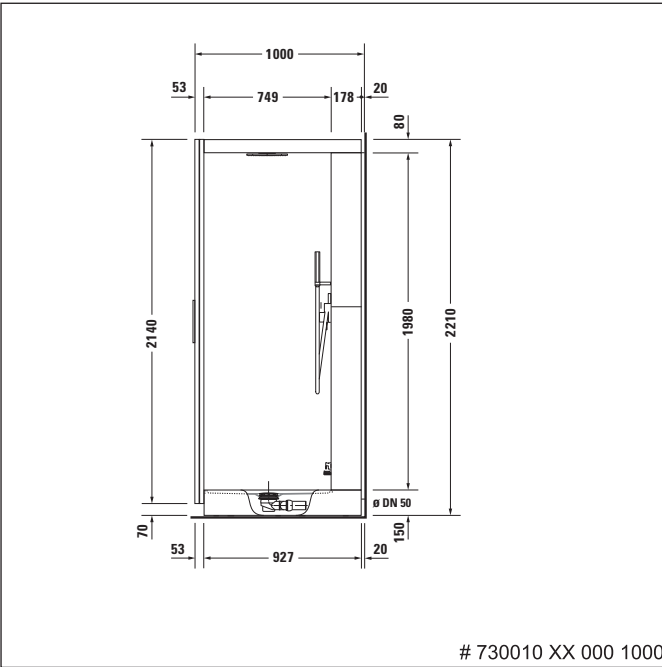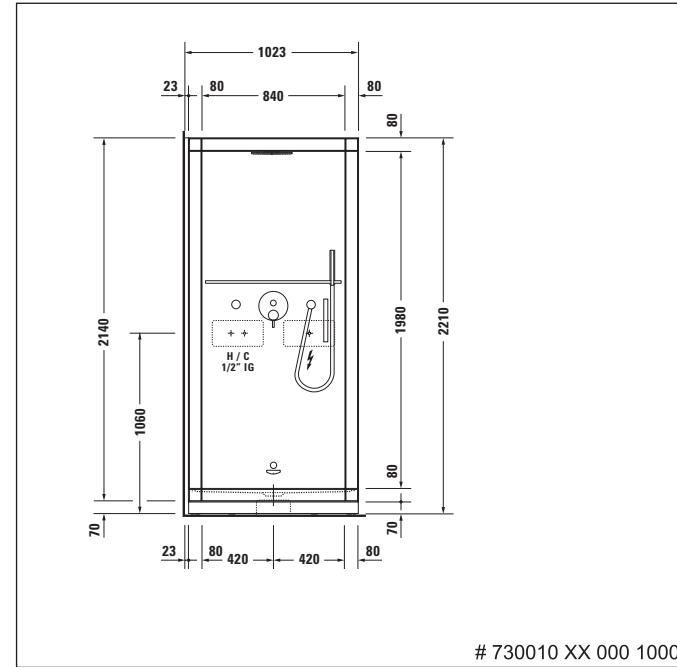

قائمة التدقيق قبل التركيب

الشروط الأساسية	✓	حل المشكلة	✓
١. غرفة التركيب/حالة المكان			
تم فحص نطاق درجة الحرارة			
قوة التحمل المفترضة والمختبرة من قبل			
موضع التركيب، الأبواب، بئر السلم، الخ يصلحون لنقل المكونات (الموضع والوزن)، مع مراعاة إمكانيات المناورة.			
تم فحص ارتفاع الغرفة			
العرض المطلوب لضمان خلوص الجدار			
تعامد الأرضية والجدار على بعضهما البعض بشكل مستو ومستقيم بالكامل			
ضمان دخول وخروج الهواء وإزالة الرطوبة الجوية			
قم بتغيير الأرضية/الجدار			
قم بتركيب تجهيزات التهوية (توصيل معدات التهوية)			

الوصلات الكهربائية		
التحكم في أبعاد الوصلة الكهربائية (وفقا لبيانات القاتم بالتركيب)		قم بنقل الوصلة الكهربائية
تركيب مصهر أمان (وفقا لبيانات القاتم بالتركيب)		قم بتركيب مصهر أمان
نقل كبل موازنة الجهد		قم بنقل كبل موازنة الجهد

وصلة المياه		
وجود وصلة المياه في المنطقة المحددة		قم بتركيب مدخل للمياه
وجود مخرج للمياه في المنطقة المحددة		قم بتركيب مخرج للمياه

قبل التركيب

موضع التركيب/غرفة التركيب	تركيب الوصلات الكهربائية
< تأكد من أن موضع التركيب مستوفي للمتطلبات التالية	الإمداد الكهربى
نطاق درجة الحرارة	أقصى قدرة اسمية
ارتفاع الغرفة	نوع الحماية
المساحة المطلوبة	فئة الحماية
< تنبيه!	
تم تصميم كابينة حمام البخار، بطريقة تضمن إمكانية الوصول إليها من الجانب.	
< اجعل منطقة الصيانة خالية.	
الأبواب / فتحة الدخول	< تأكد من الأحجام المطلوبة لفتحات الدخول، مع مراعاة قياس الدخول، والوزن، وإمكانيات المناورة
حمل سكون الأرضية	تنبيه! استفسر من الخبير في حالة عدم التأكد أو وجود اختلافات.
< أرضية وفقا للمعيار DIN 18560	
● فئة مقاومة شد الانحناء F4	
● أقل سمك 45 مم	
< محاذاة فرش الأرضية على نقاط التحميل	
1,5 نيوتن/مم ² .	
الأرضية/الجدار	مستويان/مستقيمان تماما، متعامدان على بعضهما، جاهزان من حيث التثبيت، الجدار ميني من القرميد
يحظر وجود تفتنة أرضيات أسفل دوش البخار.	
ملاحظة!	
توجد ناحية مفتوحة تجاه الحائط في موديل دوش البخار للتركيب في زاوية. يتطلب هذا أن يكون الحائط مجهزاً ضد الماء وأن يكون مغطى بالسيراميك.	
< يرجى فحص هذا المكان للتأكد من أن مكان التركيب مجهزاً بشكل صحيح.	
إزالة الرطوبة الجوية	ضمان دخول وخروج الهواء
وإزالة كافية للرطوبة الجوية من غرفة التركيب.	

تركيب وصلات المياه

وصلة المياه	
مياه ساخنة	DN 15 (1/2")
مياه بارده	DN 15 (1/2")
ضغط الماء	300 - 500 ك باسكال (3 - 5 بار)
عسر الماء	2.4 مللي مول/لتر بحد أقصى

< تركيب وصلة المياه في المنطقة المحددة

< تركيب صمام الحجز بأحد المواضع سهلة الوصول إليها

< تركيب وحدة إزالة عسر الماء مع

- عسر ماء ≤ 2.4 مللي مول/لتر (≤ 14° dH أو ≤ 24° f)
- الاستخدام الشديد لحمام البخار

مخرج المياه
< وضع مخرج المياه DN50 على مساحة التركيب مباشرة، لمعرفة المنطقة انظر الرسم.

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de
